



レジ袋有償提供店舗における削減実績について




東根市では、「レジ袋の削減に向けた取り組みに関する協定」により、レジ袋削減の活動を推進しております。
協定を結んだ平成20年4月から、令和7年3月末までの各店舗のレジ袋削減実績(マイバック等持参率)と推移を取りまとめたので公表いたします。

市民の皆さまのエコ意識やマイバッグ持参意識の向上により、導入時平均24%だったマイバッグ持参率は、現在平均90%を超え、どの店舗でも高いマイバッグ持参率で推移しており、レジ袋削減に大きく寄与しています。

これからも地球のため、エコ活動の一つとして「マイバッグ持参」にご協力をお願いいたします。

マイバック等持参率の推移

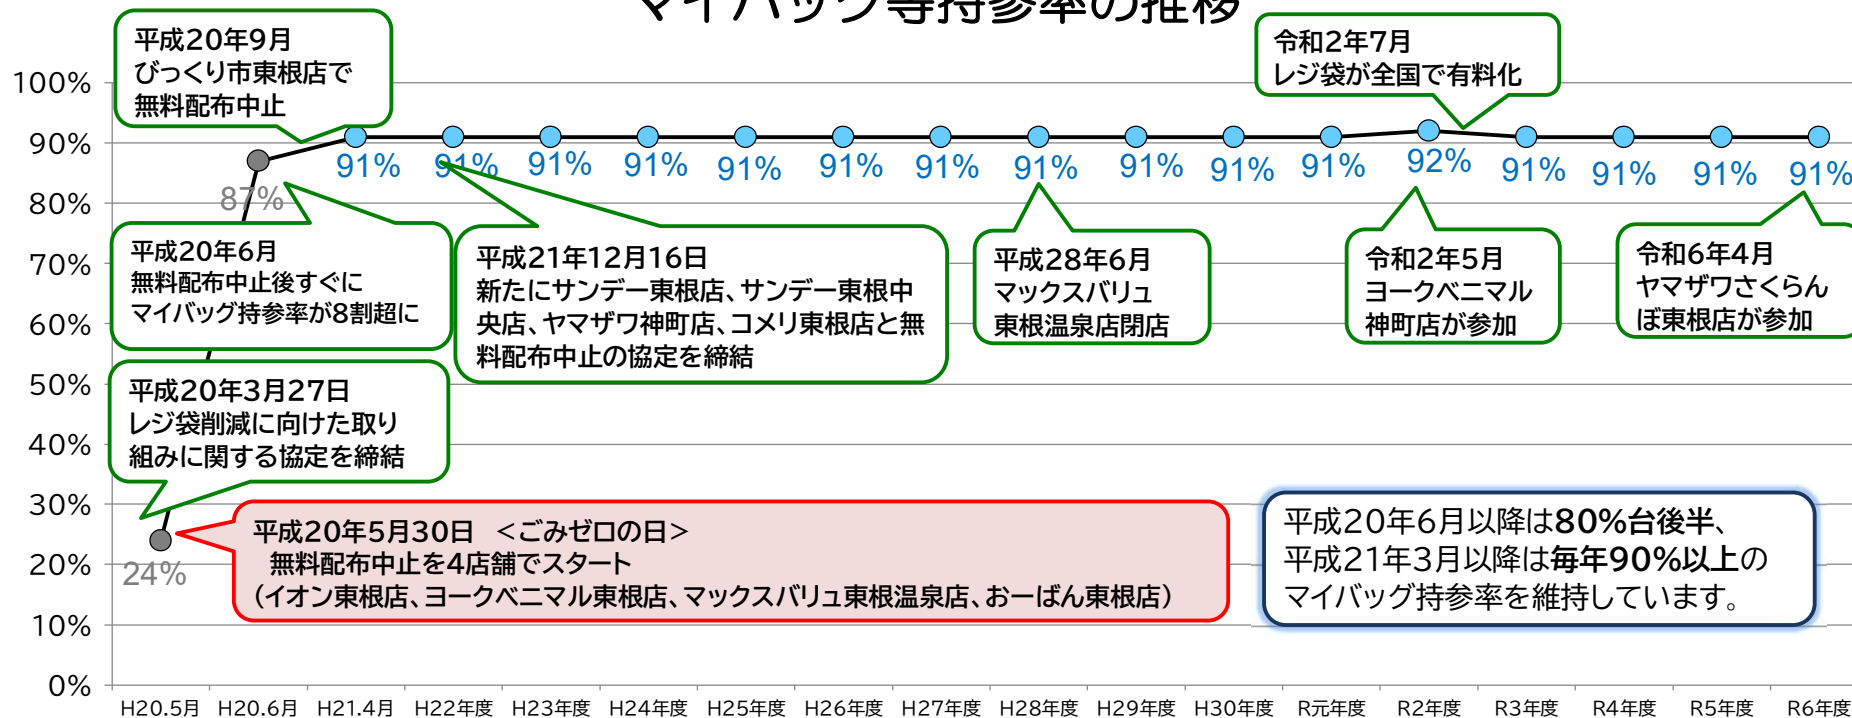

※ 持参率は、各店舗で公表している数値を市で平均したものです。

◇マイバック等持参率の推移（店舗別）

店舗名	H20. 6月	H20. 10月	H21. 4月	H21. 10月	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
イオン東根店	85%	88%	90%	89%	88%	87%	88%	89%	88%	87%	86%	86%	85%	85%	88%	87%	86%	86%	86%
ヨークベニマル東根店	85%	88%	89%	88%	88%	87%	85%	89%	91%	84%	86%	86%	85%	87%	90%	90%	89%	89%	89%
ヨークベニマル神町店	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	85%	85%	86%	86%
マックスバリュ東根温泉店	89%	90%	90%	89%	89%	89%	88%	88%	87%	90%	96%	-	-	-	-	-	-	-	-
おーばん東根店	87%	91%	92%	91%	90%	90%	89%	88%	88%	88%	87%	87%	87%	88%	90%	89%	89%	89%	90%
びっくり市東根店	-	89%	93%	91%	92%	92%	93%	94%	94%	94%	93%	93%	94%	94%	95%	95%	95%	95%	95%
ヤマザワ神町店	-	-	-	-	89%	88%	88%	87%	87%	88%	86%	86%	86%	88%	90%	90%	90%	90%	88%
ヤマザワさくらんぼ東根店	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%
サンデー東根店	-	-	-	-	96%	97%	97%	96%	97%	97%	96%	96%	96%	97%	96%	96%	96%	97%	97%
サンデー東根中央店	-	-	-	-	96%	96%	96%	96%	96%	95%	96%	96%	96%	96%	95%	94%	95%	95%	95%
コメリパワー東根店	-	-	-	-	94%	95%	95%	95%	95%	96%	95%	96%	96%	96%	95%	95%	97%	98%	98%
平均持参率（%）	87%	89%	91%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	92%	91%	91%	91%	91%

◇レジ袋削減枚数


単位：千枚

年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31（R1）	R2	R3	R4	R5	R6
レジ袋削減枚数 年度別	3,391	4,925	3,360	5,500	5,291	5,155	5,141	4,665	3,921	3,970	3,900	3,829	4,404	4,509	5,064	4,959	5,361
レジ袋削減枚数 累計	3,391	8,316	11,676	17,176	22,467	27,622	32,763	37,428	41,349	45,320	49,219	53,048	57,453	61,962	67,026	71,986	77,348

※持参率は、各事業所のレジシステムの違いにより算定方法が異なります。
※削減枚数は、各事業所の報告値を集計したものです。

◇令和6年度 レジ袋削減の効果

原油換算（ℓ）	43,966
ドラム缶（200ℓ）換算（本）	219
CO ₂ 換算（t）	176
重量換算（t）	36.5

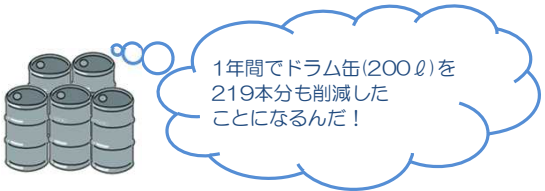

導入前は2割程度だったマイバック持参率が、レジ袋有料化後は8割を超えたんだね！



※原油換算はレジ袋1枚を8.2mℓ、CO₂換算はレジ袋1枚を33.0gとして算出。重量はレジ袋1枚を6.8gとして算出。
【環境省 廃棄物・リサイクル対策部 企画課 循環型社会推進室、『3R原単位の算出方法』】